

公共ます取付管の新設時は

耐震性のある **可とう支管** を採用します

令和6年能登半島地震において、下水道取付管の支管部分における被災が多く確認され、多くの世帯で下水道が使用できない事態が発生しました。この教訓を活かし、七尾市では公共ます新設時に可とう支管を採用することとしましたのでお知らせいたします。公共ますを新設される事業者の皆様におかれましてはご理解とご協力をお願い申し上げます。

### ◆取付管支管の被災状況


万行町地内の被災事例



深見町地内の被災事例



### ◆設計図の記載例

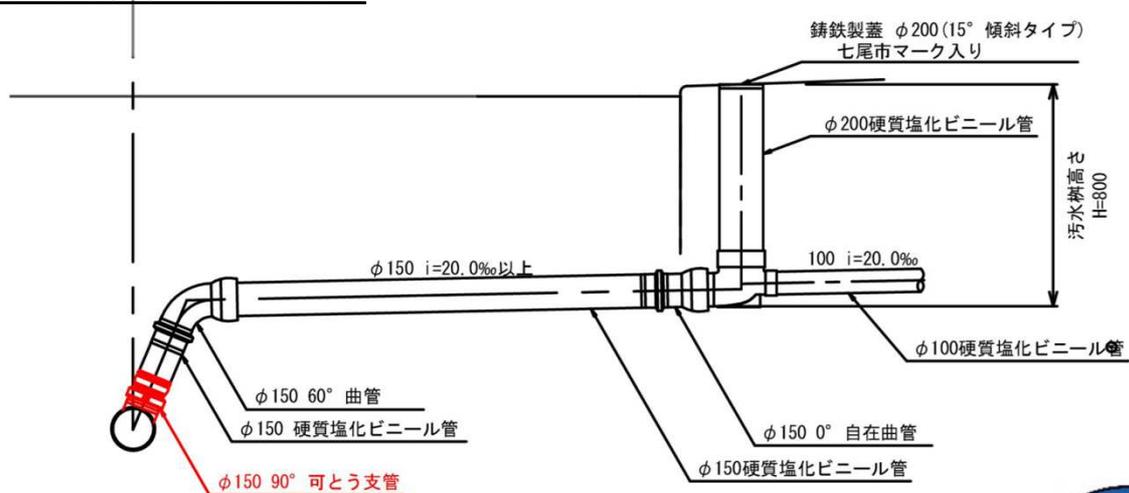

お問合せ先

七尾市 建設部上下水道課 下水道グループ

TEL : 0767-53-8430 E-mail : jousesuidou@city.nanao.lg.jp

